

**LICITACION PÚBLICA Nº 14/2022 “ENCAMISADO DEL COLECTOR GENERAL DE LA  
BATERIA DE POZOS DE SARMIENTO – DEPARTAMENTO SARMIENTO”**

**CONSULTA Nº 2**

Buenos Días

Solicitamos información Gráfica sobre la Licitación Pública Nº0014/2022 para la: “ENCAMISADO DEL COLECTOR GENERAL DE LA BATERIA DE POZOS DE SARMIENTO- DEPARTAMENTO SARMIENTO.”.

Ya que en la Pagina donde se realiza el llamado no se encuentra la Documentación Gráfica de la Obra.

Sin otro particular y esperando respuesta favorable lo saludo Atentamente.

**RESPUESTA A CONSULTA Nº 2**


Se informa que, conforme a los relevamientos realizados a lo largo de los 6300 metros de canal a encamisar, se presenta una variación en la sección que determina un incremento en el perímetro mojado. A razón de esto es que se deja expresamente aclarado que las cantidades indicadas en las planillas de cómputo son estimativas y al solo efecto de determinar el avance de los trabajos.

A los efectos de la cotización, el Contratista deberá realizar su propio cómputo, en consecuencia, el Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno por variación en los valores indicados; tal cual se indica en las Especificaciones Técnicas Particulares.

**SECCION EXISTENTE**

COLECTOR GRAL. BATERIA DE POZOS  
DPTO. SARMIENTO


Seccion Existente Prog. 0,00 a 2900,00

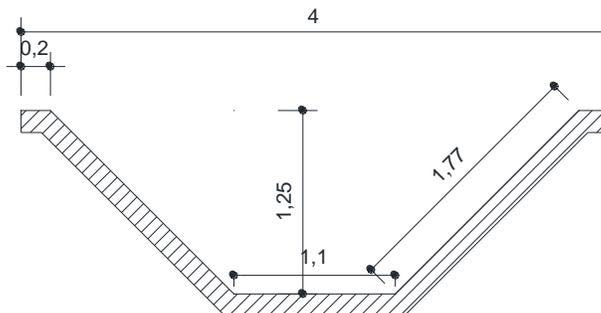

**SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA**  
**DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA**

COLECTOR GRAL. BATERIA DE POZOS  
DPTO. SARMIENTO


Sección Existente Prog. 5400,00

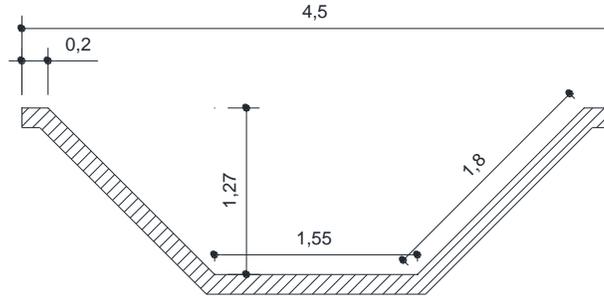

**SECCION DE ENCAMISADO PROPUESTO**

COLECTOR GRAL. BATERIA DE POZOS  
DPTO. SARMIENTO - ESQUEMA DE SECCION

Hormigon H-21 Acero ADN-420  
Cantidad de Cemento puzzolánico o de alta  
resistencia = 310kg/m3 de hormigon

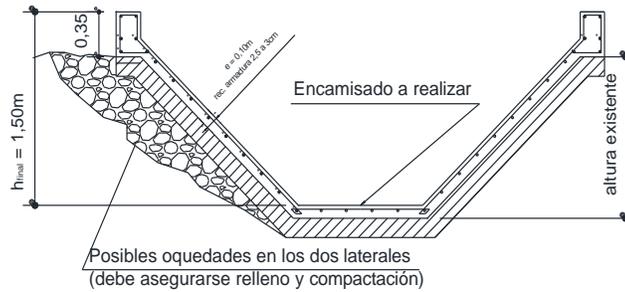

COLECTOR GRAL. BATERIA DE POZOS  
DPTO. SARMIENTO - ESQUEMA DE SECCION - TRAMO DE 2500MTS

Hormigon H-21 Acero ADN-420  
Cantidad de Cemento puzzolánico o de alta  
resistencia = 310kg/m<sup>3</sup> de hormigon

