

Expte N° 502-002146-2022  
Licitación Pública N° 33/2021

**OBRA: INSTALACIONES-REMODELACION DE LOS SECTORES SUR-ESTE, NOR-OESTE  
DEL EDIFICIO HOSPITAL DR. MARCIAL QUIROGA  
DEPARTAMENTO: RIVADAVIA**

### **CIRCULAR N° 3- CON CONSULTA**

---

#### **CONSULTA N° 1:**

CIELORRASOS DESMONTABLES :

En los pasillos a intervenir con cielorrasos suspendidos desmontables, ¿cuáles deben ser las características de los mismos? porque en el pliego dice "...las placas de cielorrasos suspendidos desmontables cuyas características varían según proyecto..."

#### **RESPUESTA N° 1:**

***Remitirse Documentación Licitatoria, Pliego De Especificaciones Técnicas, Artículo N° 9, y Documentación Gráfica.***

---

#### **CONSULTA N° 2:**

MUEBLES BAJO MESADAS y SOBRE MESADAS: No se especifica donde se requieren muebles sobre mesada. En el caso de colocar un sobre mesada sobre una bajo mesadas existentes, de qué material debería ser. Los bajo mesadas no especifica color a realizarlos.

#### **RESPUESTA N° 2:**


***Remitirse Documentación Licitatoria, Pliego De Especificaciones Técnicas, Artículo N° 10.3, y Documentación Gráfica.***

---

#### **CONSULTA N° 3:**

TABIQUES DE BOXES SANITARIOS: dice que deben ser de granito, no tienen detalle constructivo, el cual es necesario para su cotización.

**RESPUESTA N° 3:**

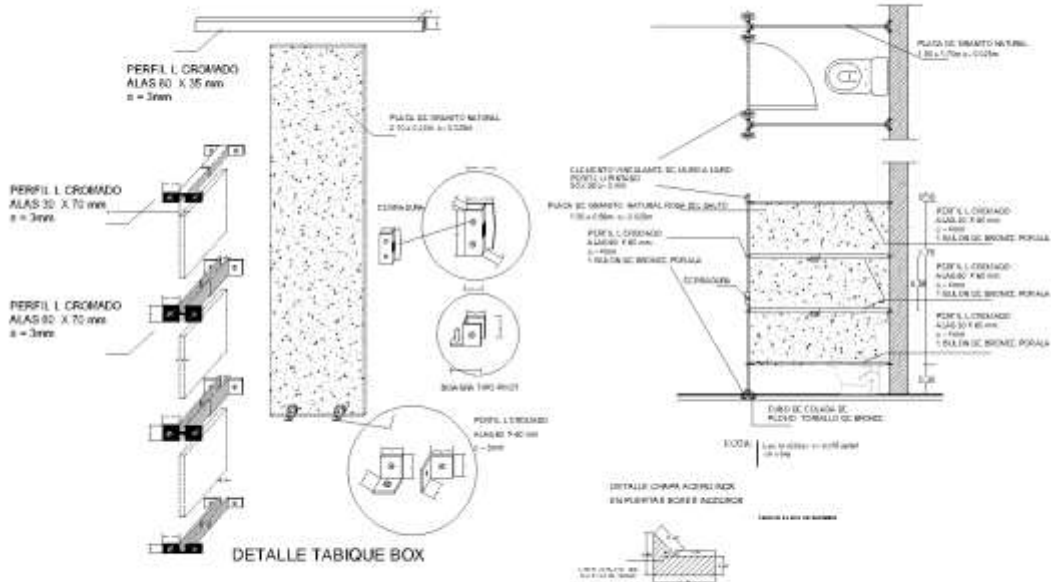

**CONSULTA N° 4:**

CIELORRASOS SUSPENDIDOS: en los pasillos a intervenir con nuevos cielorrasos desmontables, existe ya un cielorraso suspendido existente. que se debe hacer con el mismo? sacarlo...? dejarlo? consulta que si para sostener el nuevo cielorraso solo hay que servirse del caño rectangular que se coloca cada 1.20 m, el cual va amurado a ambas paredes laterales. o se puede colgar de la losa de hormigón. obviando los caños estructurales que dice el detalle.

**RESPUESTA N° 4:**

**Remitirse Documentación Licitatoria, Pliego De Especificaciones Técnicas, Artículo N° 9, y Documentación Gráfica.**

**CONSULTA N° 5:**

- INSTALACION ELECTRICA / CORRIENTES DEBILES:

¿En referencia al sistema busca personas en qué lugares específicos se deben instalar?

El centro de transformación, estará vinculado a la nueva subestación transformadora existente, se deberá coordinar con la empresa distribuidora.

¿El centro de transformación dispondrá de celdas de media tensión nuevas adaptables a lo existente?

Si las canalizaciones para Termostato con selector de funciones se deben embutir.??  
¿Se deberá generar un ducto para canalizar las instalaciones de gases medicinales en el interior de cada habitación, es decir la traza de la instalación hasta llegar al panel de cabecera...en caso de ser así con que material se propone materializarlas?

**RESPUESTA N° 5:**

***Remitirse Documentación Licitatoria, Pliego De Especificaciones Técnicas.***

***Las canalizaciones para Termostato serán a la vista respetando las normas vigentes y remitiéndose Documentación Licitatoria, Pliego De Especificaciones Técnicas.***

***Remitirse Documentación Licitatoria, Pliego De Especificaciones Técnicas, artículo N° 13.3***

---

**CONSULTA N° 6:**

¿Intervención en la Azotea, se deberá realizar algún trabajo de impermeabilización en azotea de los dos núcleos que se intervienen?

**RESPUESTA N° 6:**

***Remitirse Documentación Licitatoria, Pliego De Especificaciones Técnicas.***

---

**CONSULTA N° 7:**

¿Nos pueden indicar donde existen actualmente cielorrasos suspendidos, en planta baja sector sureste vemos que si, en los otros dos sectores existen o no?, hay directamente losa para suspender el nuevo cielorraso desmontable?

**RESPUESTA N° 7:**

***Remitirse Documentación Licitatoria, Documentación Gráfica.***

---

**CONSULTA N° 8:**

¿Matafuegos, aclarar, no se especifica?

**RESPUESTA N° 8:**

***Remitirse Documentación Licitatoria, Pliego De Especificaciones Técnicas.***

---

**CONSULTA N° 9:**

¿Características constructivas sala de transformadores, aclarar, no se indica nada?

**RESPUESTA N° 9:**

***Remitirse a Circular N°2.***

---

**CONSULTA N° 10:**

¿En los lugares donde se indican reponer azulejos, es solo reposición en el área faltante del mismo y reponer los que están sueltos?

**RESPUESTA N° 10:**

***Remitirse Documentación Licitatoria, Documentación Gráfica.***

---

**CONSULTA N° 11:**

Se solicita indicar si es posible reemplazar el sello de los firmantes por aclaraciones impresas al pie de página (conservando los mismos datos del sello), y del mismo modo, reemplazar el sello de foliado por impresión en el borde superior derecho de cada página.

Por otra parte, considerar la utilización de firma digital.

**RESPUESTA N° 11:**

***Remitirse a Documentación Licitatoria, Pliego de bases, Art. N°12  
Firma digital, no se encuentra implementada.***

---